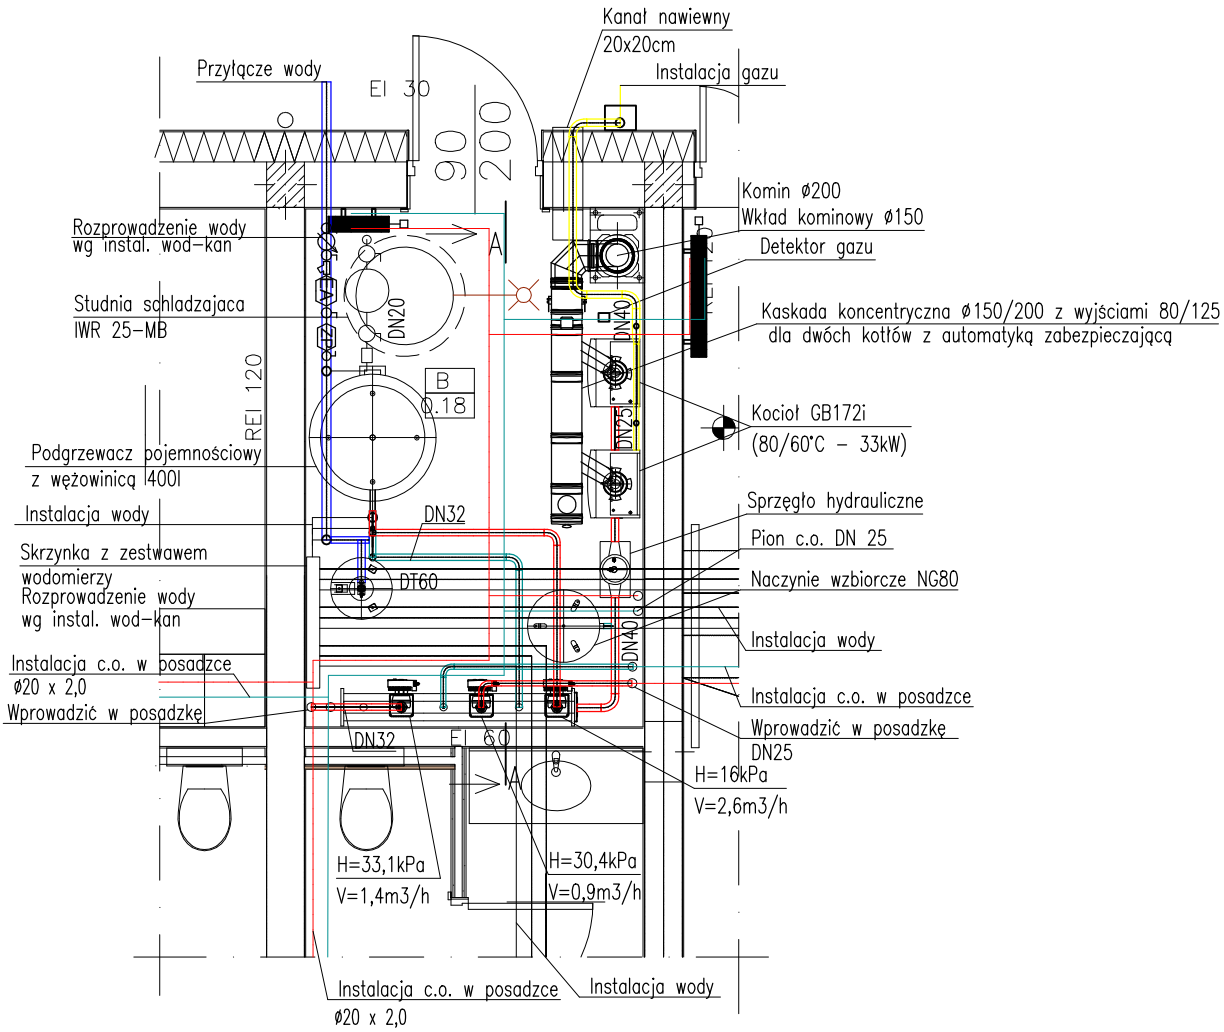

UWAGA

Komin prowadzić ze spadkiem 3% w kierunku kotłów

Przejścia rur projektowanych przez ściany i stropy wykonać w kołnierzach ppoż.

Instalację zaizolować otuliną systemowa o grubościach zgodnych z warynkami technicznymi

Wykonać odpływy kanalizacji z kominu i kotłów wyprowadzić, do studni schładzającej, a następnie do projektowanej kanalizacji

LEGENDA:

- instalacja c.o. zasilanie
- instalacja c.o. powrót
- przewód zimnej wody
- instalacja gazu
- instalacja wody
- instalacja c.o. w posadzce
- instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus
ul. Morgowska 4d
41-408 Mysłowice
T: +48 504 639 835
E: kpe@kpe.com.pl

Nazwa	Rewitalizacja centrum Gogołowej wraz z budową budynku wielofunkcyjnego, parkingów, miejsc postojowych i zagospodarowania terenu	Nr rys.	K-1
Adres	44-323 Gogołowa, ul. Wiejska 28, dz. nr 505, 577, 798, 799, 800, 801, 802	Skala	1:50
Tytuł	RZUT KOTŁOWNI	Data	01/2021

		spec.	nr upr.	podpis		
Projektant	mgr inż. Anna Żwirowska-Folga	sanit.	MAP/0367/PWOS/08		Faza	PT
Sprawdzający	mgr inż. Beata Gowin	sanit.	SLK/1239/PWOS/06		Branża	IS

Prawa autorskie zastrzeżone. Przerysowywanie, uzupełnianie, odstępowanie niniejszego rysunku komukolwiek bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Nr strony