


## Przekrój A-A

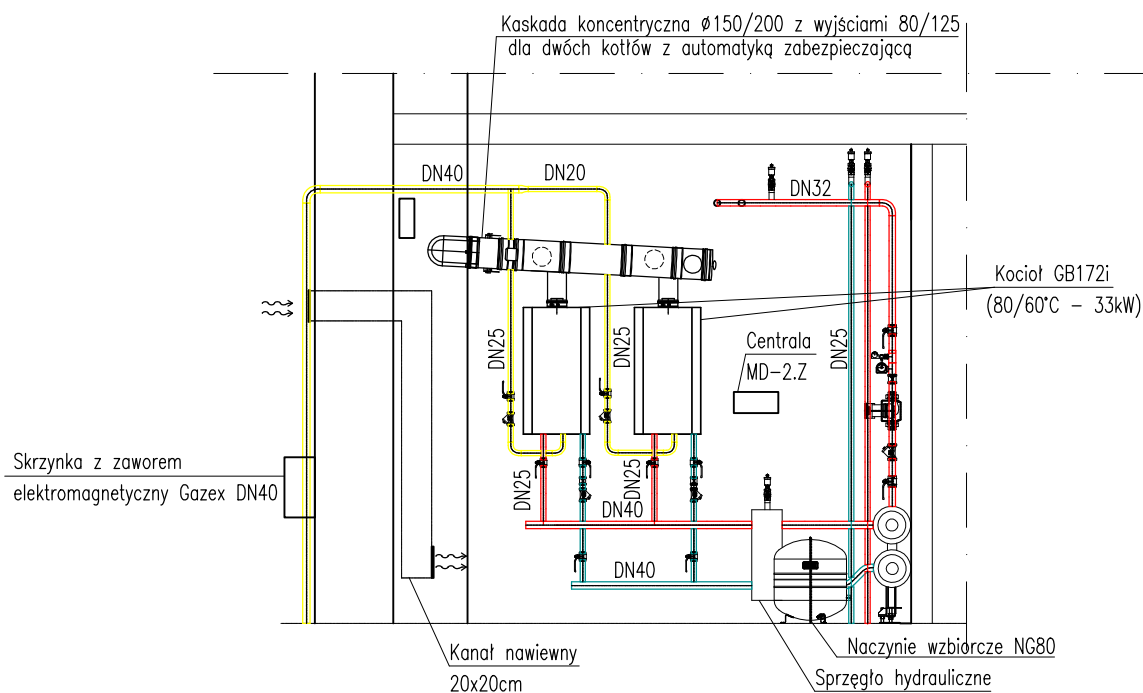

### UWAGA

Komin prowadzić ze spadkiem 3% w kierunku kotłów


Przejścia rur projektowanych przez ściany i stropy wykonać w kołnierzach ppoż.

Instalację zaizolować otuliną systemową o grubościach zgodnych z warunkami technicznymi

Wykonać odpływy kanalizacji z kominu i kotłów wyprowadzić, do studni schładzającej, a następnie do projektowanej kanalizacji

### LEGENDA:

	instalacja c.o. zasilanie
	instalacja c.o. powrót
	przewód zimnej wody
	instalacja gazu

 Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus ul. Morgowska 4d 41-408 Mysłowice				T: +48 504 639 835 E: kpe@kpe.com.pl	
Nazwa	Rewitalizacja centrum Gogołowej wraz z budową budynku wielofunkcyjnego, parkingów, miejsc postojowych i zagospodarowania terenu			Nr rys.	K-2
Adres	44-323 Gogołowa, ul. Wiejska 28, dz. nr 505, 577, 798, 799, 800, 801, 802			Skala	1:50
Tytuł	PRZEKRÓJ A-A KOTŁOWNI			Data	01/2021
Projektant		mgr inż. Anna Żwirowska-Folga	spec. sanit.	nr upr. MAP0367/PWOS08	Faza PT
Sprawdzający		mgr inż. Beata Gowin	spec. sanit.	SLK/1239/PWOS06	Branża IS
Prawa autorskie zastrzeżone. Przerysowywanie, uzupełnianie, odstępowanie niniejszego rysunku komukolwiek bez pisemnej zgody autora jest zabronione.					Nr strony