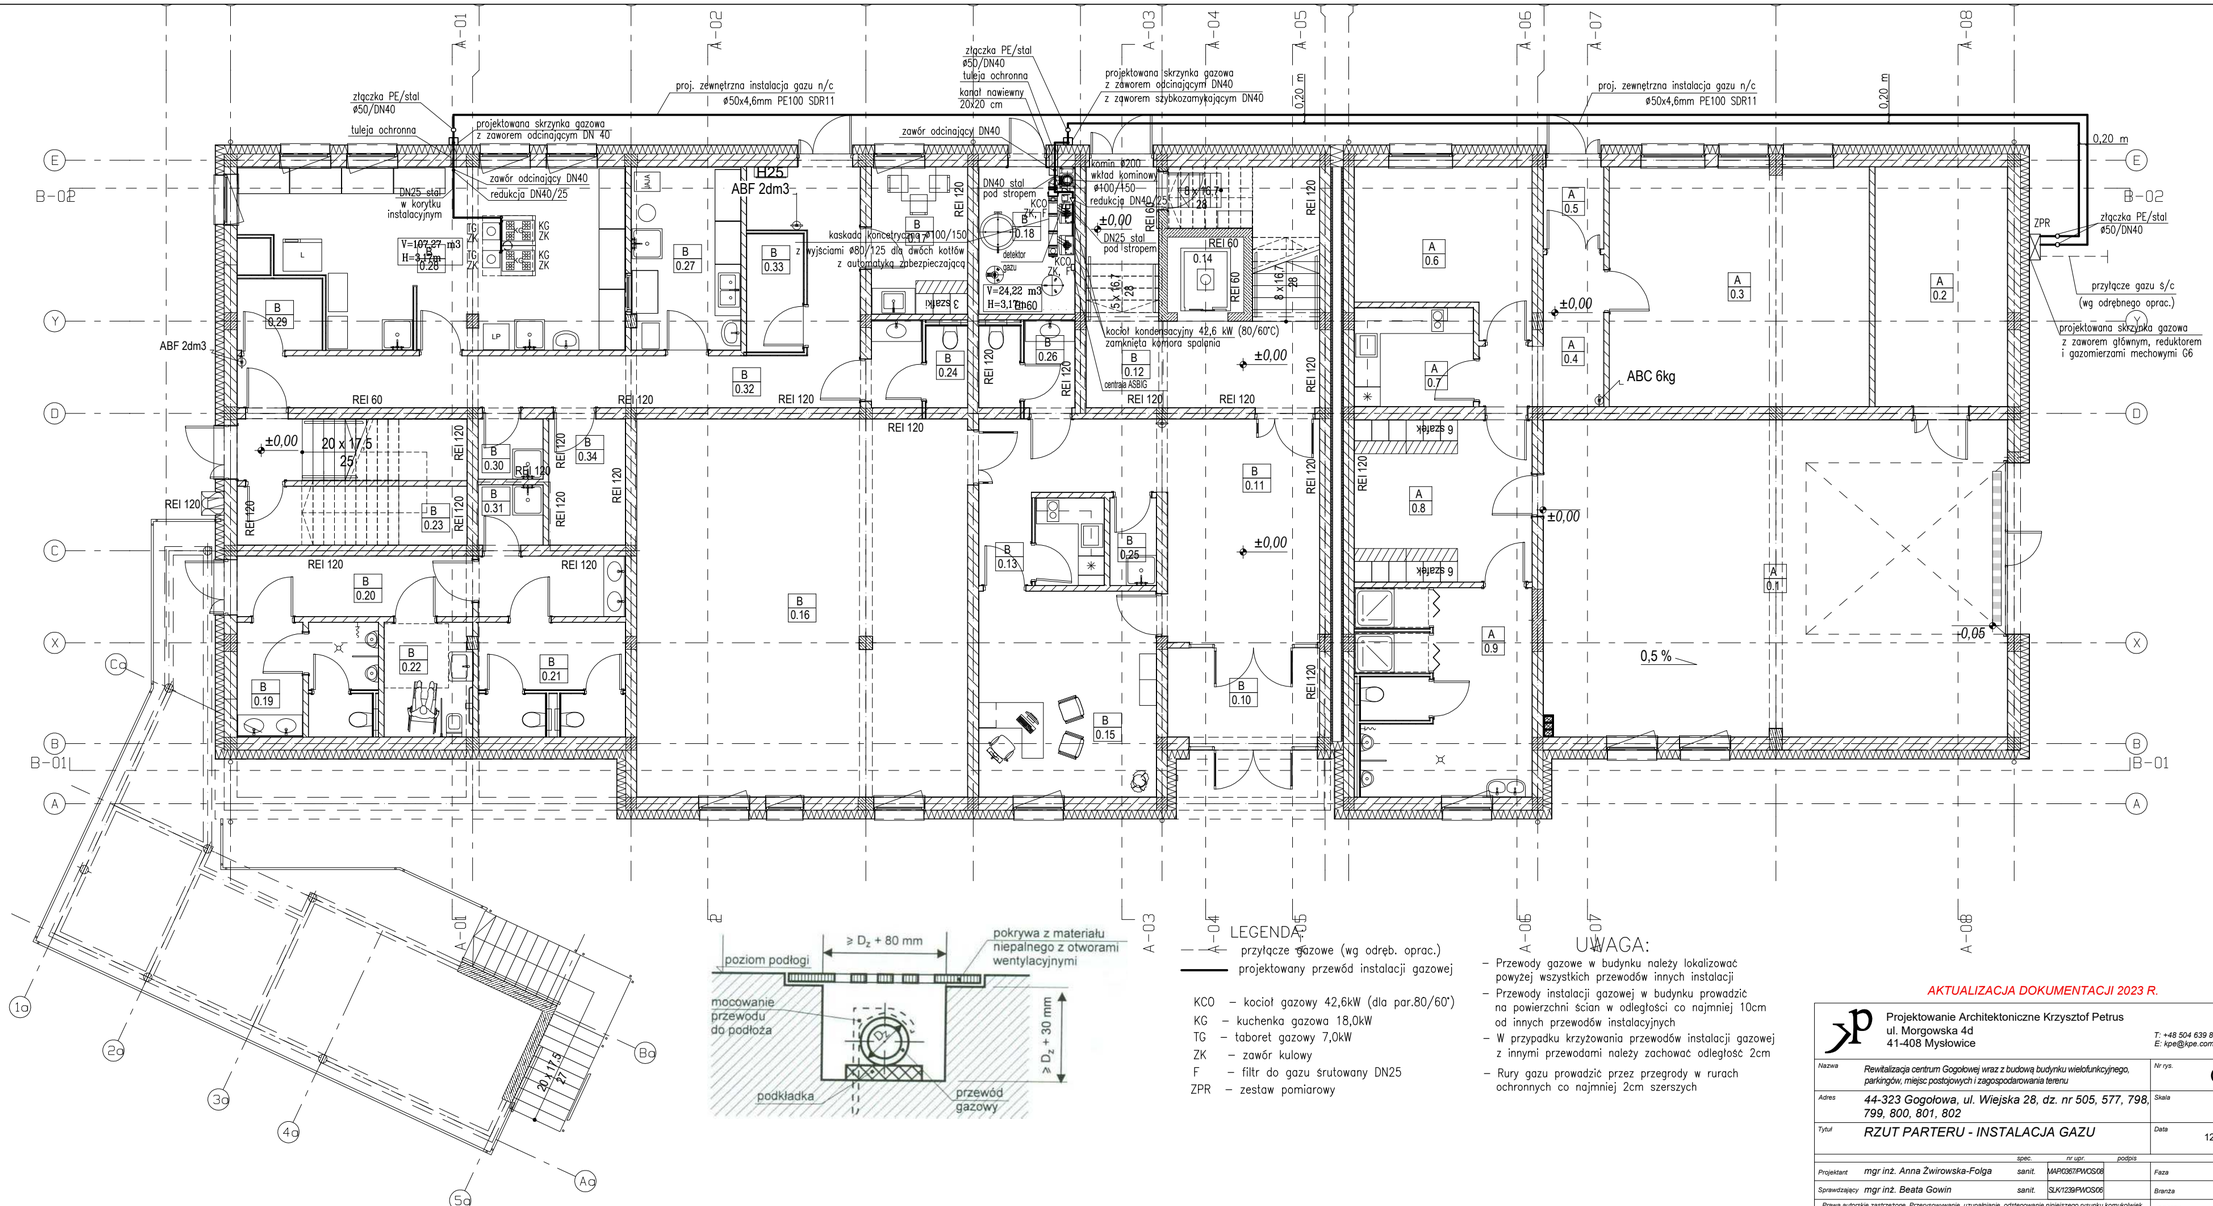

LEGENDA:

- przyłącze gazowe (wg odręb. oprac.)
- projektowany przewód instalacji gazowej

KCO – kocioł gazowy 42,6kW (dla par.80/60°)
KG – kuchenka gazowa 18,0kW
TG – taboret gazowy 7,0kW
ZK – zawór kulowy
F – filtr do gazu śrutowany DN25
ZPR – zestaw pomiarowy

UWAGA:

- Przewody gazowe w budynku należy lokalizować powyżej wszystkich przewodów innych instalacji
- Przewody instalacji gazowej w budynku prowadzić na powierzchni ścian w odległości co najmniej 10cm od innych przewodów instalacyjnych
- W przypadku krzyżowania przewodów instalacji gazowej z innymi przewodami należy zachować odległość 2cm
- Rury gazu prowadzić przez przegrody w rurach ochronnych co najmniej 2cm szerszych

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI 2023 R.

Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus
ul. Morgowska 4d
41-408 Mysłowice
T: +48 504 639 835
E: kpe@kpe.com.pl

Nazwa	Rewitalizacja centrum Gogołowej wraz z budową budynku wielofunkcyjnego, parkingów, miejsc postojowych i zagospodarowania terenu	Nr rys.	G-1
Adres	44-323 Gogołowa, ul. Wiejska 28, dz. nr 505, 577, 798, 799, 800, 801, 802	Skala	1:100
Tytuł	RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZU	Data	12/2023

		spec.	nr upr.	podpis		
Projektant	mgr inż. Anna Żwirowska-Folga	sanit.	MAP/0367/PWOS/06		Faza	PT
Sprawdzający	mgr inż. Beata Gowin	sanit.	SLK/1239/PWOS/06		Branża	IS

Prawa autorskie zastrzeżone. Przerysowywanie, uzupełnianie, odstępowanie niniejszego rysunku komukolwiek bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Nr strony