







SCHEMAT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ - SEKCJA B

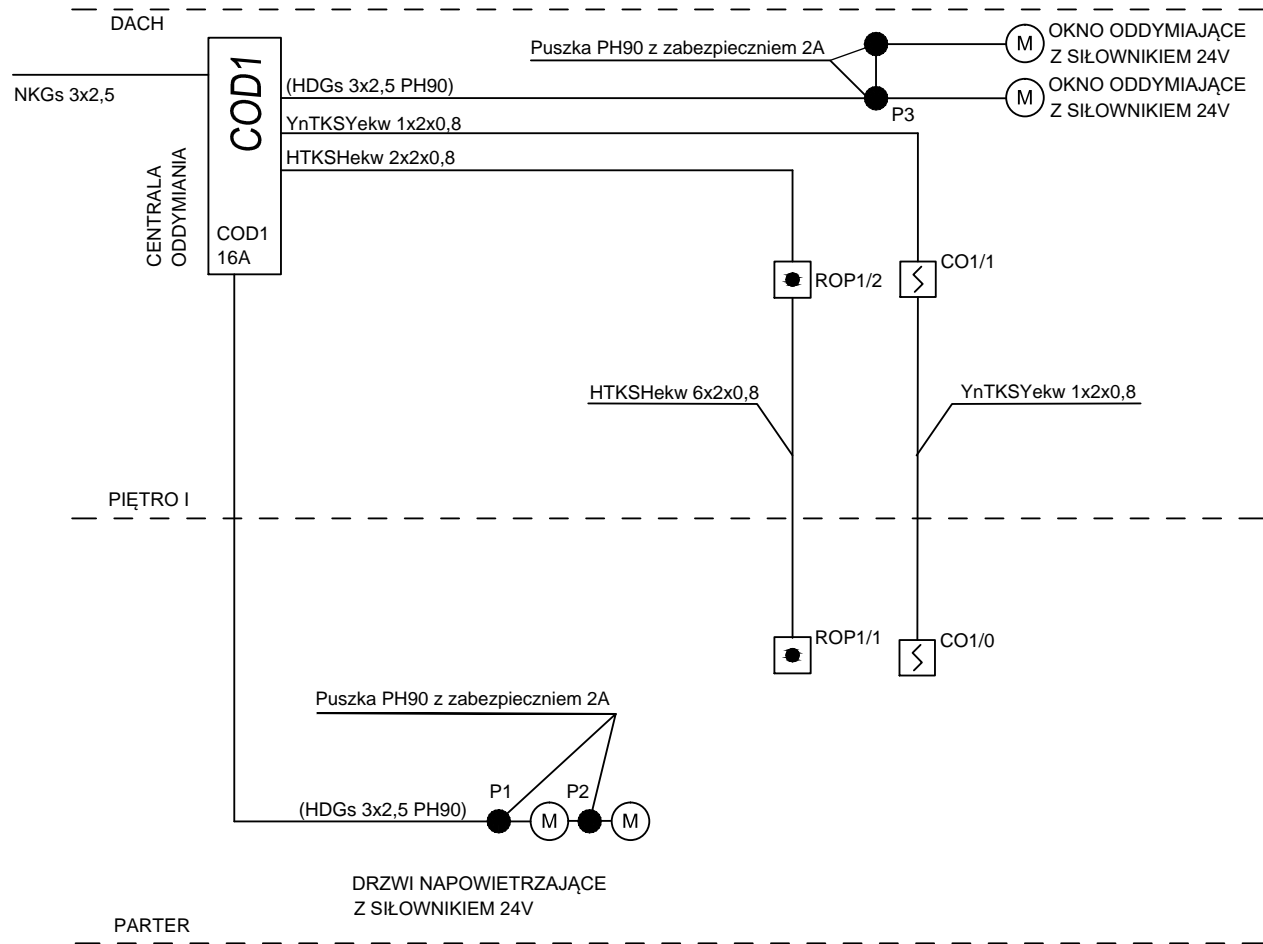

- COD1  Centrala oddymiania
-  Przycisk oddymiania
-  Czujka dymu z gniazdem
-  Siłownik 24V

 Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus ul. Morgowska 4d 41-408 Mysłowice				T: +48 504 639 835 E: kpe@kpe.com.pl	
Nazwa		Rewitalizacja centrum Gogołowej wraz z budową budynku wielofunkcyjnego, parkingów, miejsc postojowych i zagospodarowaniem terenu.			Nr rys. T-13
Adres		44-323 Gogołowa, ul. Wiejska 28, dz. nr 505, 577, 798, 799, 800, 801, 802			Skala -
Tytuł		Schemat ideowy instalacji oddymiania - sekcja B			Data 12/2023
Projektant		mgr inż. Szymon Paruch	inst. el.	SKL/4930/ POOE/13	Faza PW
Opracował		tech. Piotr Setnik	inst. el.		
Sprawdzający		mgr inż. Krzysztof Rażniewski	inst. el.	SLK/4700/ PWOE/13	Branża inst. el.
Prawa autorskie zastrzeżone. Przerysowywanie, uzupełnianie, odstępowanie niniejszego rysunku komukolwiek bez pisemnej zgody autora jest zabronione.					Nr strony