

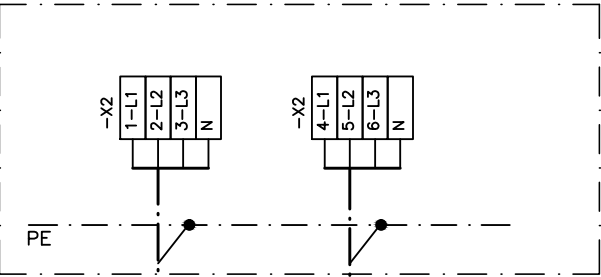


Szafka ośw. zewnętrznego "SO nr1"

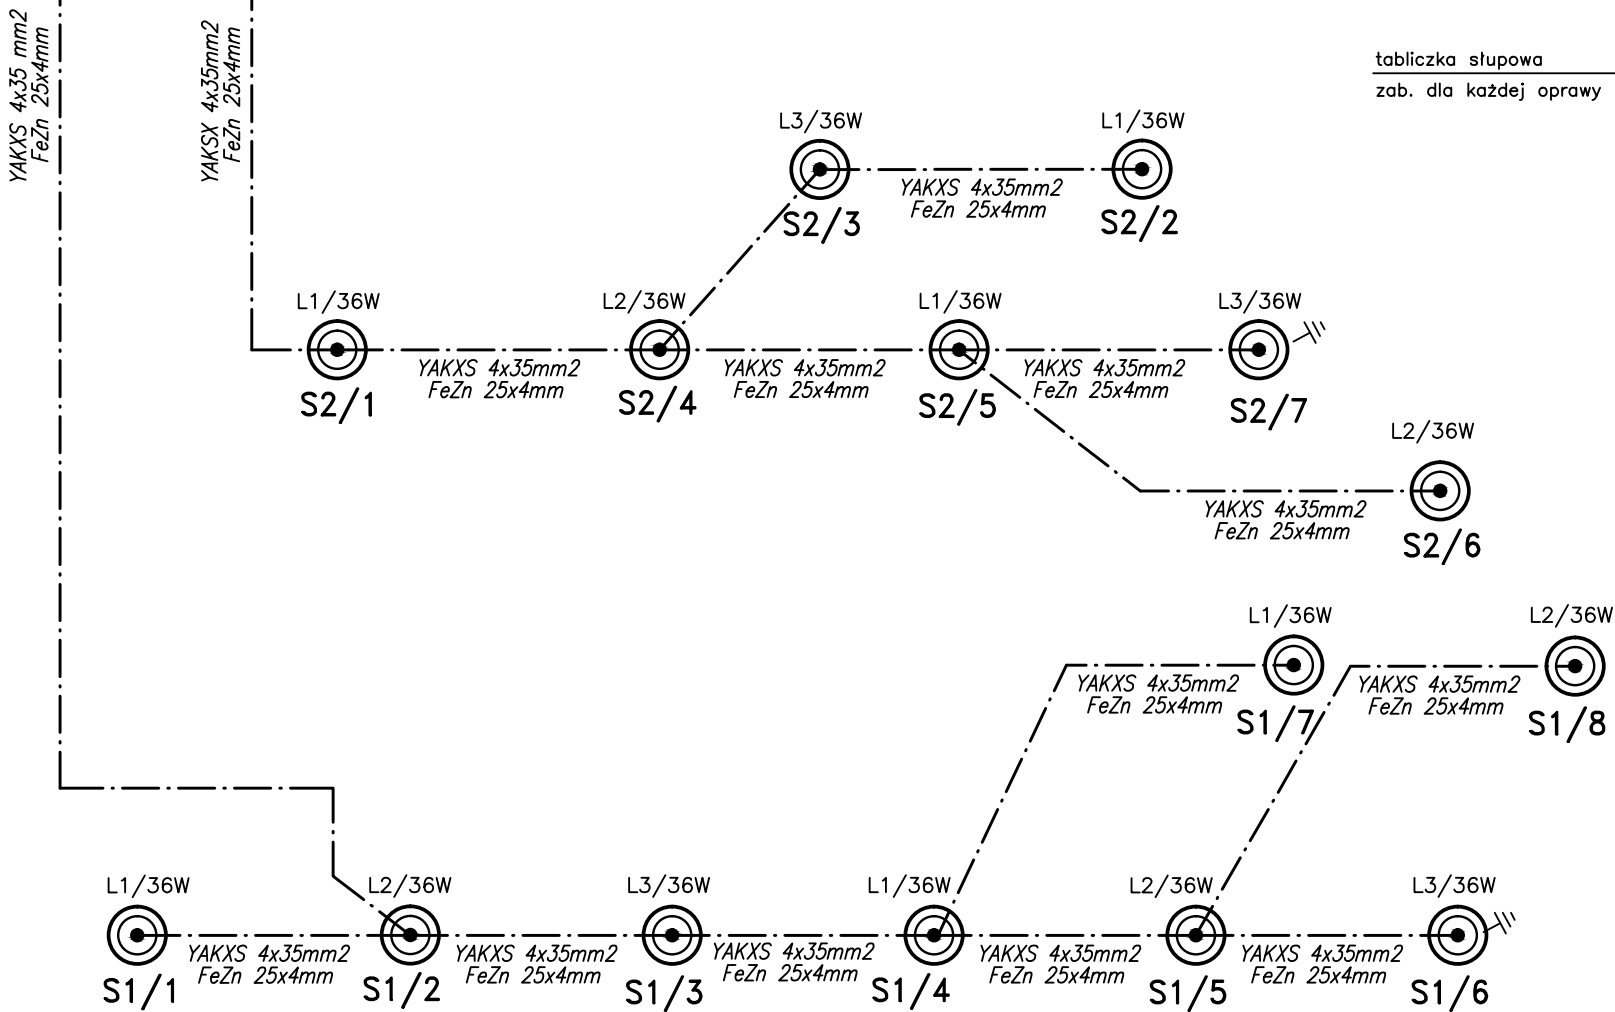


SCHEMAT ZASILANIA OPRAWY NA SŁUPIE

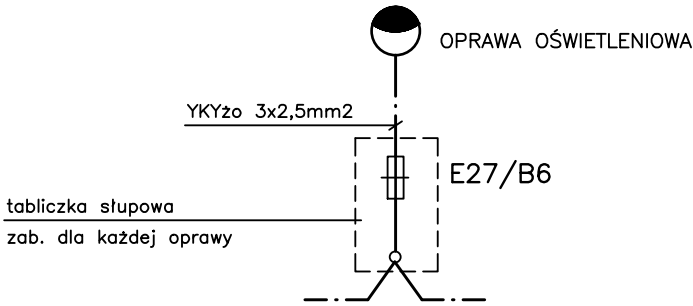

OZNACZENIA

- Projektowany kabel oświetlenia zewnętrznego  
(YAKY 4x35mm2 + FeZn 25x4mm)
- ⊙ Latarnia oświetleniowa H=5m aluminiowa  
oprawa ELBA LED 36W 2700K

 Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus ul. Morgowska 4d 41-408 Mysłowice				T: +48 504 639 835 E: kpe@kpe.com.pl	
Nazwa	Rewitalizacja centrum Gogołowej wraz z budową budynku wielofunkcyjnego, parkingów, miejsc postojowych i zagospodarowaniem terenu.				Nr rys. EZ-2
Adres	44-323 Gogołowa, ul. Wiejska 28, dz. nr 505, 577, 798, 799, 800, 801, 802				Skala -
Tytuł	Schemat jednokreskowy oświetlenia zewnętrznego				Data 12/2023
Projektant mgr inż. Szymon Paruch		spec. inst. el.	nr upr. SKL/4930/ POOE/13	podpis	Faza PW
Opracował tech. Piotr Setnik		inst. el.			
Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Raźniewski		inst. el.	SLK/4700/ PWOE/13		Branża inst. el.
Prawa autorskie zastrzeżone. Przerysowywanie, uzupełnianie, odstępowanie niniejszego rysunku komukolwiek bez pisemnej zgody autora jest zabronione.					Nr strony