


Przekrój A-A

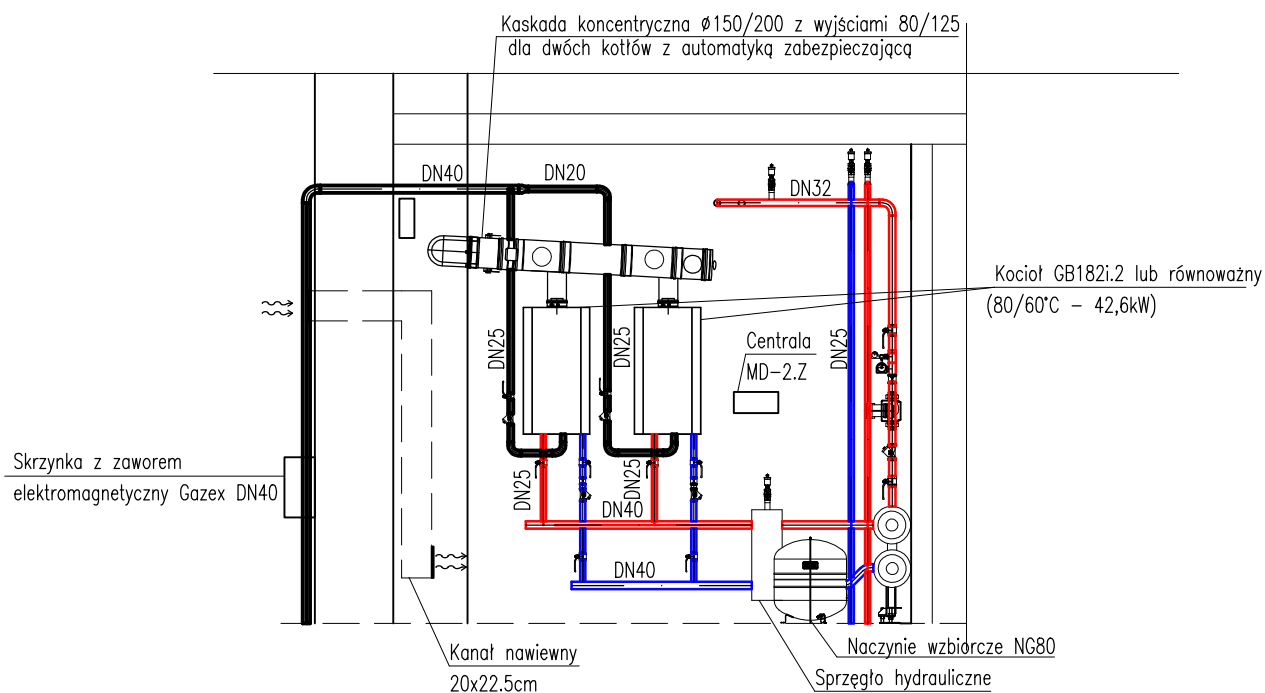

UWAGA

Komin prowadzić ze spadkiem 3% w kierunku kotłów

Przejścia rur projektowanych przez ściany i stropy wykonać w kołnierzach ppoż.


Instalację zaizolować otuliną systemową o grubościach zgodnych z warunkami technicznymi

Wykonać odpływy kanalizacji z kominu i kotłów wyprowadzić, do studni schładzającej, a następnie do projektowanej kanalizacji

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI 2023 R.

LEGENDA:

	instalacja c.o. zasilanie
	instalacja c.o. powrót
	przewód zimnej wody
	instalacja gazu

 Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus ul. Morgowska 4d 41-408 Mysłowice				T: +48 504 639 835 E: kpe@kpe.com.pl	
Nazwa	Rewitalizacja centrum Gogołowej wraz z budową budynku wielofunkcyjnego, parkingów, miejsc postojowych i zagospodarowania terenu				Nr rys.
Adres	44-323 Gogołowa, ul. Wiejska 28, dz. nr 505, 577, 798, 799, 800, 801, 802				Skala
Tytuł	PRZEKRÓJ A-A KOTŁOWNI				Data
Projektant		mgr inż. Anna Żwirowska-Folga		Faza	
Sprawdzający		mgr inż. Beata Gowin		Branża	
Prawa autorskie zastrzeżone. Przerysowywanie, uzupełnianie, odstępowanie niniejszego rysunku komukolwiek bez pisemnej zgody autora jest zabronione.		Nr strony			