


RZUT PIWNIC



**UWAGA:**

1. KOTŁOWNIA STANOWI ODRĘBNĄ STREFĘ POŻAROWĄ WYDZIELONĄ ŚCIANAMI I STROPEM O ODPORNOŚCI REI-120
2. PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ STROP KOTŁOWNI ZABEZPIECZYĆ DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI-120

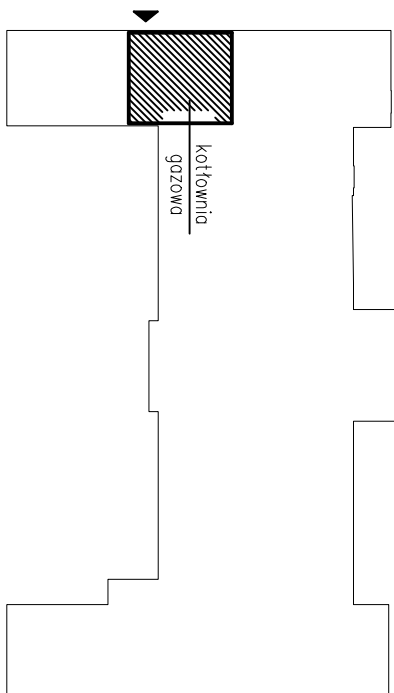